

# LIEFERVORSCHRIFT SPECIFICATION



FRIWO Gerätebau GmbH  
 Von-Liebig-Str. 11  
 D-48346 Ostbevern  
 Tel.: 02532/81-0  
 Fax: 02532/81-112  
 http://www.friwo.de

Firma / Company : FRIWO  
 Gerätetyp / Typ : FW7362M/05  
 Artikel-Nr. / Order-No. : 1883264  
 Zeichnungs-Nr. / Part-No. : 15.1437.500-00  
 Sachbearbeiter Verkauf / Contact Sales : H. Hüttemann  
 Telefon-Nr. / Phone Ext. : 02532/81- 152

Sachbearbeiter Mechanik / Contact Mech. Eng.: KSTBA Datum / Date: 19.06.2002  
 Sachbearbeiter Elektrik / Contact Elec. Eng. : KSTWO  
 Freigabe App. / Approved App. : KSTLO  
 Freigabe / Approved : KSTWEG

**Wir bitten Sie ein Exemplar mit Freigabevermerk an uns zurückzusenden.  
 Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, daß Ihre Freigabe direkt mit unserer Fertigungsfreigabe in Zusammenhang steht.  
 Sollten wir innerhalb von 14 Tagen nichts von Ihnen hören, setzen wir Ihre technische Freigabe voraus.**

**Will you please sign one copy of the specification as having your approval and return it to us for our records.  
 We would like to point out that your release is directly influencing our bulk production start-up date.  
 If we do not hear from you within 14 days from the date of the most recent revision, we will assume your acceptance.**

Index/ Rev.	Datum/ Date	Name	Freigabe/ Approved	Einzelheit/ Detail	Datum/ Date	Kundenfreigabe/ Customer
a	02.09.2002	KSTBA	KSTWEG	output- lead changed.		
b	14.11.2002	KSTBA	KSTWEG	bottom- inscription changed.		
c	21.03.2003	ARVZU	KSTWEG	Bottom inscription changed to -04 see Page 2		


Firma / Company : FRIWO  
 Gerätetyp / Typ : FW7362M/05  
 Art.-Nr. / Order-No. : 1883264  
 Zeichnungs-Nr. / Part-No.: 15.1437.500-00

# LIEFERVORSCHRIFT SPECIFICATION

**FRIWO®**

Gehäuseausführung/  
 housing construction: MPP30  
 Material: PPE-V1 125°C  
 Farbe/ colour: schwarz/ black

keine Lüftungsschlitze  
 air-slit closed

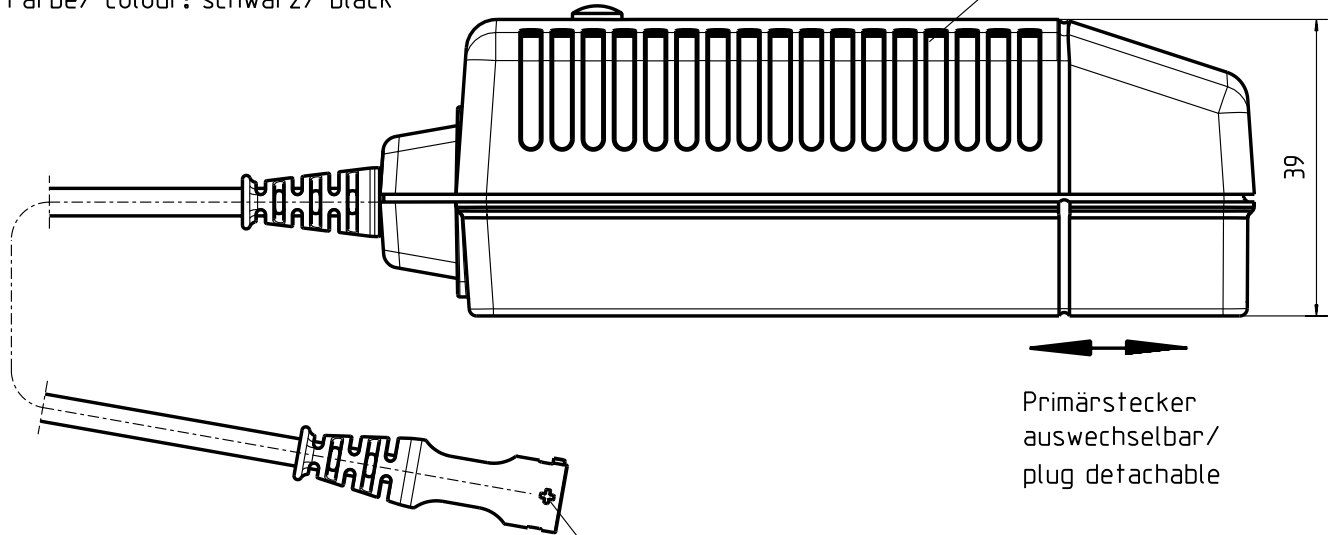


Primärstecker  
 auswechselbar/  
 plug detachable

Ladeleitung/ charging lead:  
 10. 5567. 003 - 80 (2x0,75mm<sup>2</sup>)  
 Länge/ length: 2000mm

schwarze Ader +  
 black wire +

Lieferbare Primärstecker  
 siehe Seite 3/ Available  
 plugs see page 3.

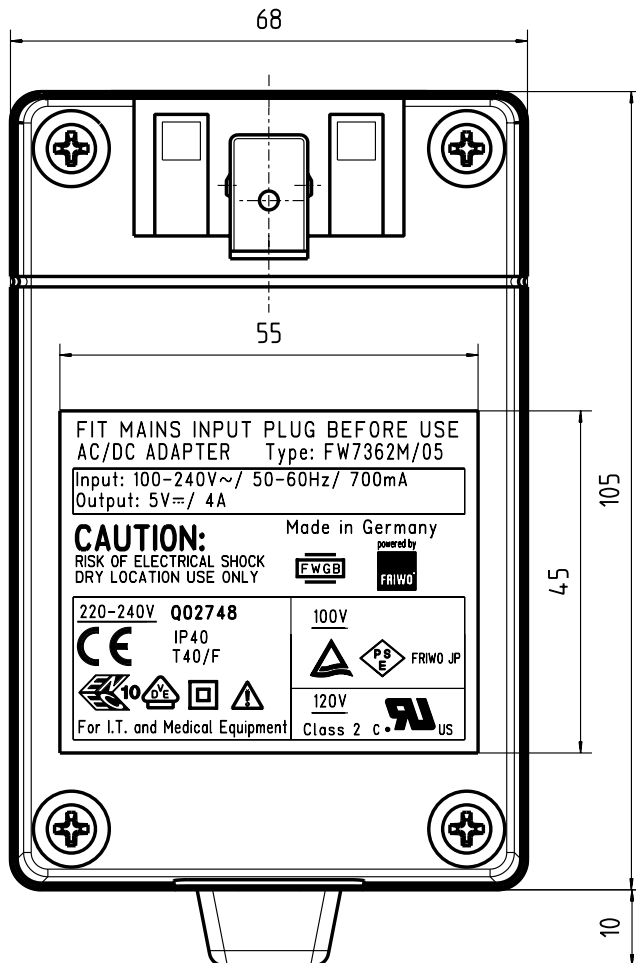

FIT MAINS INPUT PLUG BEFORE USE  
 AC/DC ADAPTER Type: FW7362M/05  
 Input: 100-240V~/ 50-60Hz/ 700mA  
 Output: 5V~/ 4A

**CAUTION:**  
 RISK OF ELECTRICAL SHOCK  
 DRY LOCATION USE ONLY


Made in Germany  
 powered by  
 FRIWO

220-240V Q02748  
 IP40  
 T40/F

100V  
 120V

Class 2 C


For I.T. and Medical Equipment

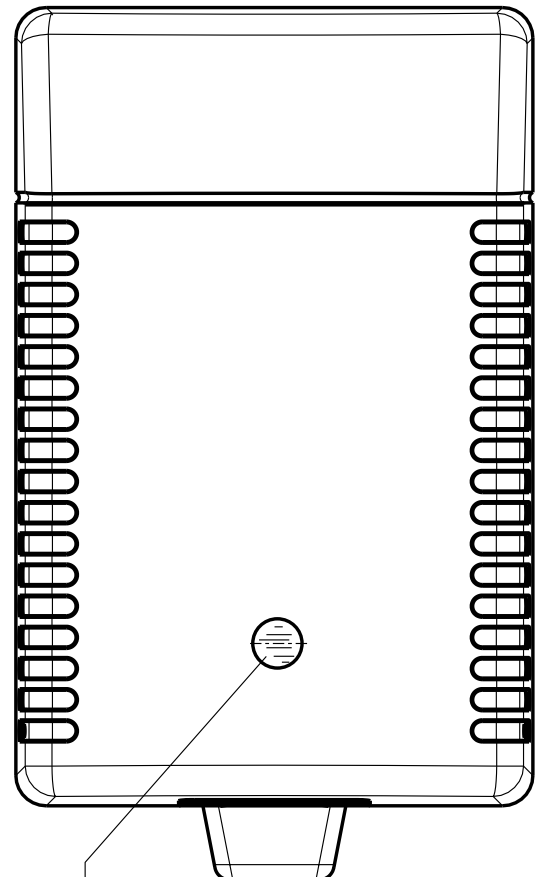

Lichtleiter / LED grün  
 Light guide / LED green


1.) Lieferbare Stecker (Max. Strombelastbarkeit der Stecker 2,5A)  
 Available plugs (Max. current-carrying capacity of the plugs 2,5A)

Euro-Stecker/plug 1717707

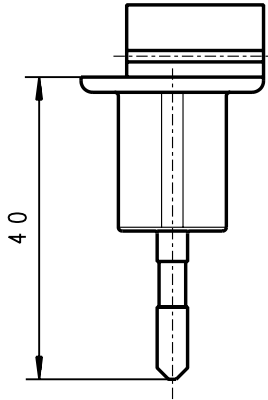


Stecker gekennzeichnet: "11.8593/EU"  
 Plug marked: "11.8593/EU"

UK-Stecker/plug 1717618

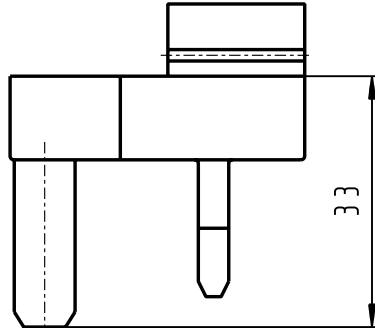


Stecker gekennzeichnet: "11.8593/UK"  
 Plug marked: "11.8593/UK"

USA-Stecker/plug 1717715

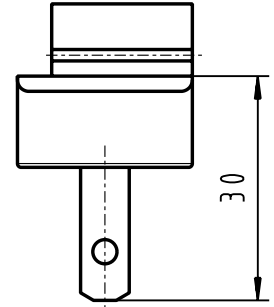


Stecker gekennzeichnet: "11.8593/US"  
 Plug marked: "11.8593/US"

Australien-Stecker/plug 1800496

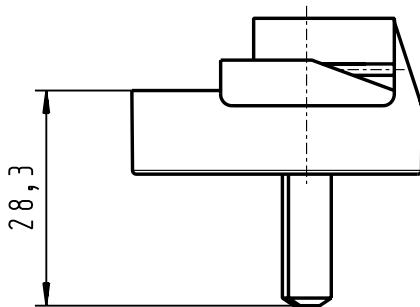


Stecker gekennzeichnet: "11.8593/AUS"  
 Plug marked: "11.8593/AUS"

ROW-Stecker/plug 1809281

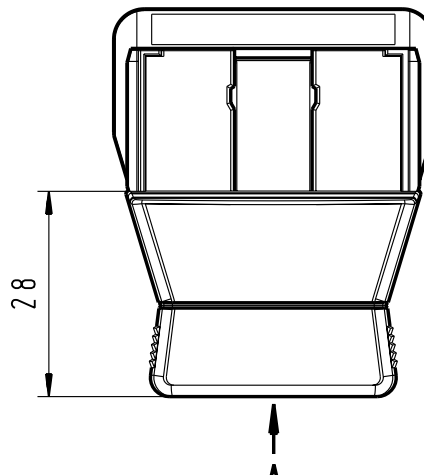

Ansicht/view A M1:2



Buchse nach/socket to:  
 DIN EN 60 320 Teil/part 1  
 Version: C8

Stecker gekennzeichnet:/  
 plug marked:  
 "11.8593/C8"

2.) Mechanische Ausführung/mechanical construction:

2.1 Aufschriften/ inscriptions:

Deckelbeschriftung: siehe Seite 2	cover inscription : see page 2
Bodenbeschriftung : siehe Seite 2	bottom inscription : see page 2
Material : siehe Seite 2	material : see page 2

3.) Verpackung/ packaging:

3.1 Einzelverpackung/ individual packing:

Neutrale Faltschachtel 11. 2996. 056 - 02 mit Aufdruck\*  
 white folding box 11. 2996. 056 - 02 with printing\*

3.2 Sammelverpackung/ collective packing:

56er Umkarton 415x320x320/ carton 415x320x320  
 40 Geräte pro Umkarton/ 40 units per carton

3.3 Lagertemperatur/ storage temperature: -40°C - +70°C

\* AC/DC ADAPTER  
 PART-.NO. : 1883264  
 OUTPUT: 5V DC/ 4A  
 INPUT: 100-240V AC

4.) Allgemeine Prüfbedingungen/ general test conditions:

5.) Elektrische Prüfungen/ electrical tests:

5.1 Alle nachstehend aufgeführten Werte gelten im Betriebs-temperaturbereich von 0°C bis +40°C, nach 15 Min. Einschalt-dauer.  
 All values listed below are valid to the normal working temperature range of 0°C to +40°C, after 15 min. of operation.

5.2 Ausgangsspannung/ output voltage:  
 gemessen wie in 6.1 angegeben/ measured as indicated under 6.1

5.2.1 Nenneingangsspannung: 100V~–240V~ ± 10% / 50Hz – 60Hz  
 Nominal input voltage: 100V~–240V~ ± 10% / 50Hz – 60Hz

Leerlaufleistungsaufnahme bei U<sub>e</sub> 230V~: ≤0,5W

Stand-by power consumption at U<sub>in</sub> 230V~: ≤0,5W

Nennbelastung : U<sub>A</sub> : 5V $\overline{=}$  I<sub>A</sub> : 4 A

Nominal load: U<sub>out</sub> : 5V $\overline{=}$  I<sub>out</sub> : 4 A

5.2.2 Sicherheitsaufbau nach IEC 60601 und UL 2601/  
 Safety-standard acc. to IEC 60601 and UL 2601

5.2.3 Statische Ausgangsdaten bei verschiedenen Ein- und Ausgangsparametern.  
 Static output characteristics.

U<sub>E</sub> : 90V/AC – 264V/AC


U<sub>in</sub> : 90V/AC – 264V/AC

U<sub>A</sub> : 5V $\overline{=}$  ±5% I<sub>A</sub> : 0 – 4 A U<sub>Br1</sub> : U<sub>Br2</sub> : ≤ 75mV<sub>ss</sub>


U<sub>out</sub> : 5V $\overline{=}$  ±5% I<sub>out</sub> : 0 – 4 A U<sub>Br1</sub> : U<sub>Br2</sub> : ≤ 75mV<sub>pp</sub>

Bei Umgebungstemperaturen zwischen 0°C und +15°C ist nach dem Einschalten eine Ausgangsbrummspannung von U<sub>Br2</sub> ≤100mV<sub>ss</sub> zulässig.  
 Within ambient temperature range of 0°C to +15°C an output voltage ripple of U<sub>Br2</sub> ≤100mV<sub>pp</sub> is allowed following unit start-up.

Ausgangskennlinie/ output diagram

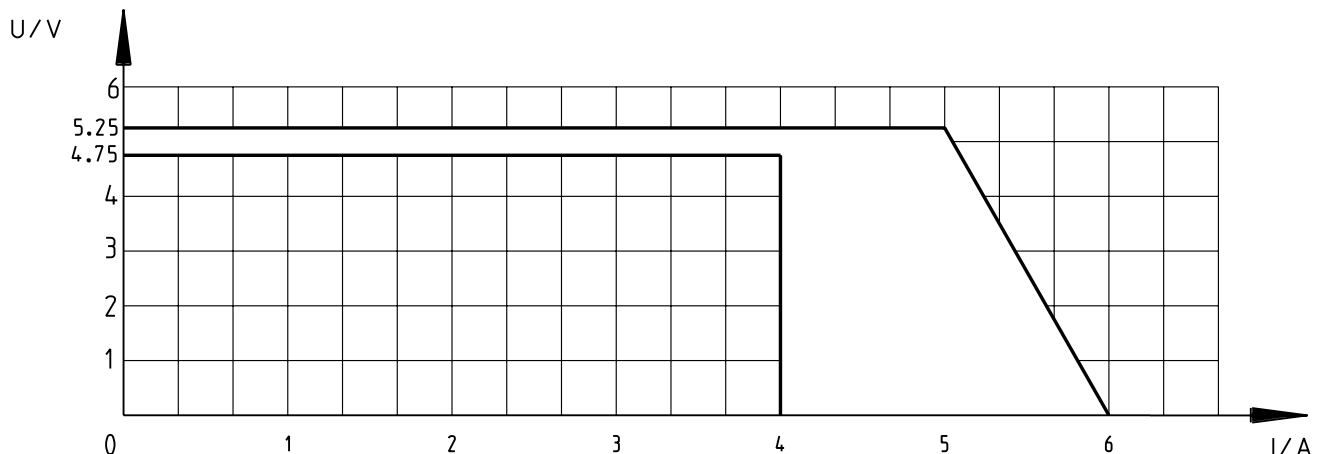


5.3 Ausgangsspannung am Ende der Leitung  
 Output-voltage at the end of the lead

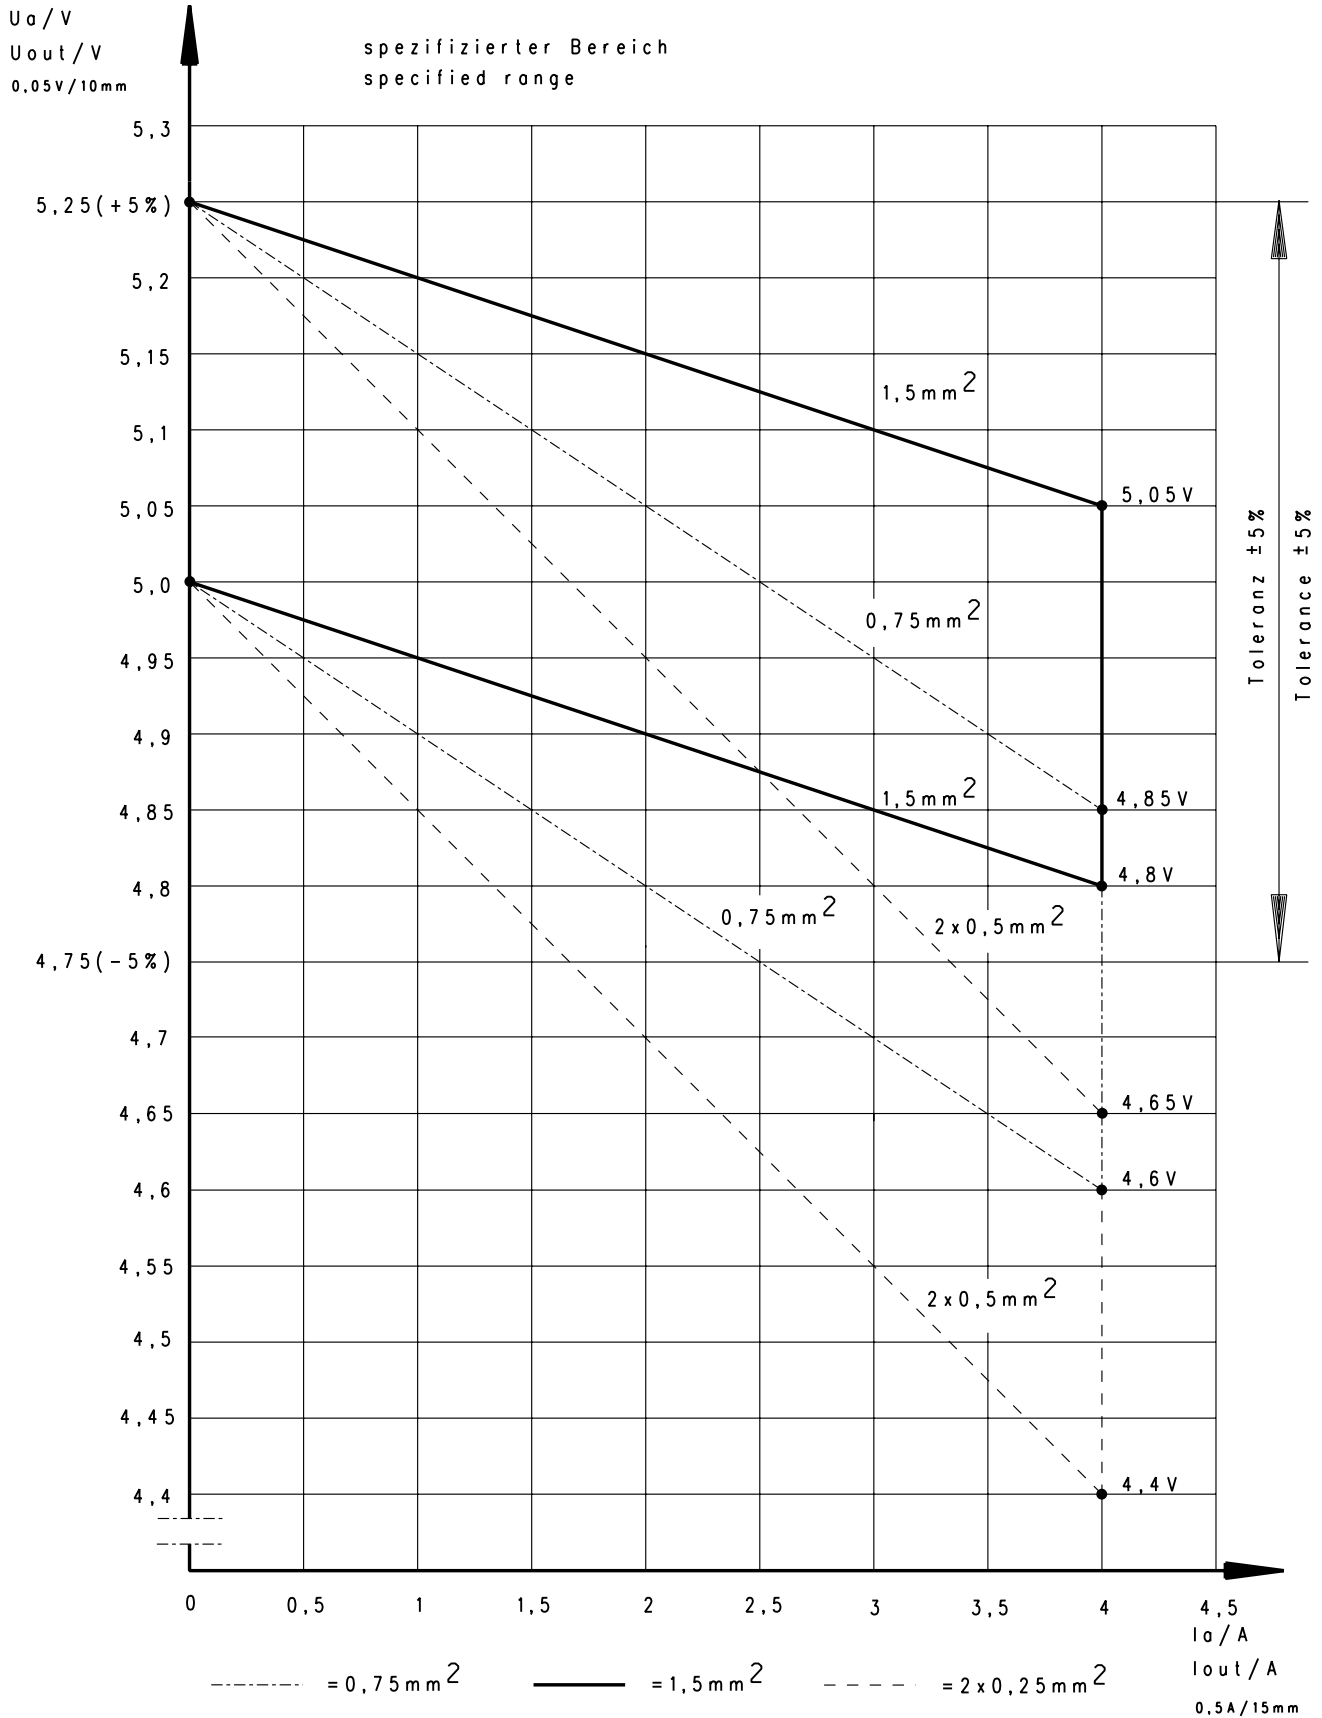


6.) Elektrischer Meßaufbau bei Serienprüfung/  
 electrical measuring arrangement at series test.

6.1 elektrischer Meßaufbau/ electrical measuring arrangement

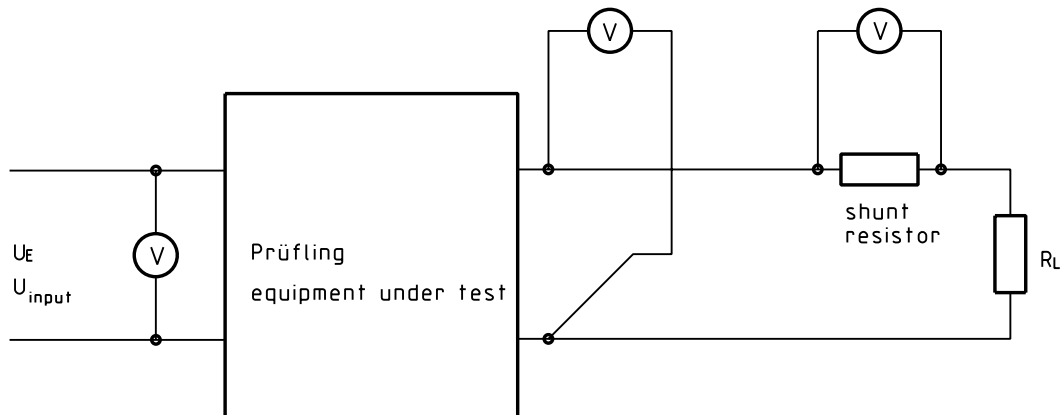


6.2 Isolationsprüfung/ isolation test:

a.) zwischen Ein- und Ausgang/ between input and output 4KV 2sec

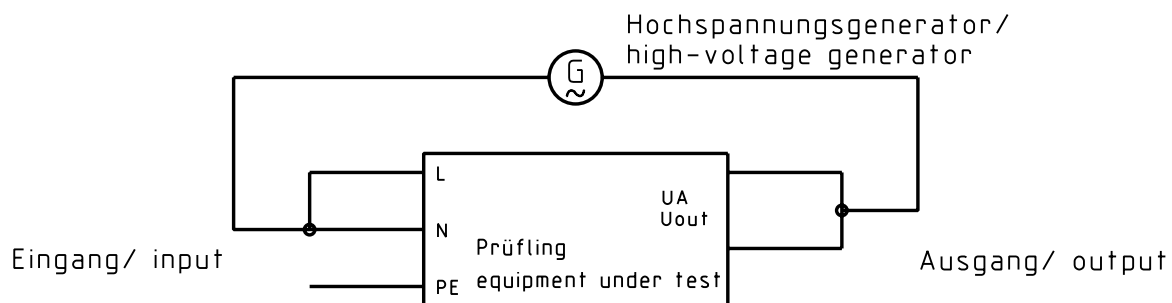

Spannungs-Zeit Diagramm/  
 voltage-time graph:

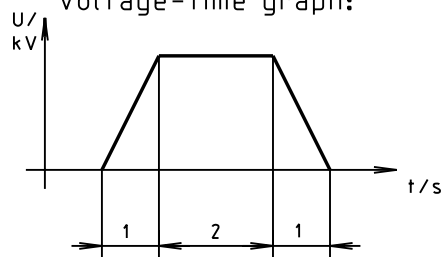

6.3 Meßaufbau zur Bestimmung der Ripple-Spannung  $U_{Br}$   
 Measuring-arrangement for ripple Voltage  $U_{Br}$

Grundplatte/ base-plate:

Material	: ST 37	Material	: ST 37
Abmessungen	: 470 x 250 x 1,5	Dimension	: 470 x 250 x 1,5
Isolierauflage	: Rillengummi 3,0mm dick	Insulation pad	: Rubbermat 3.0mm thick


Übergabepunkt/ transition point:

BNC-Buchse  
 mit parallelgeschaltetem Kondensator: MKT 1818 Fa. Roederstein  
 BNC-connector with a capacitor  
 connected in parallel: 1 $\mu$ F / 63V


Meßleitung/ measuring cable:

2 x 1,5qmm verdreht/ 2x1.5sq.mm measuring cable twisted  
 250mm lang/250mm long

Meßanordnung/ Measuring arrangement:

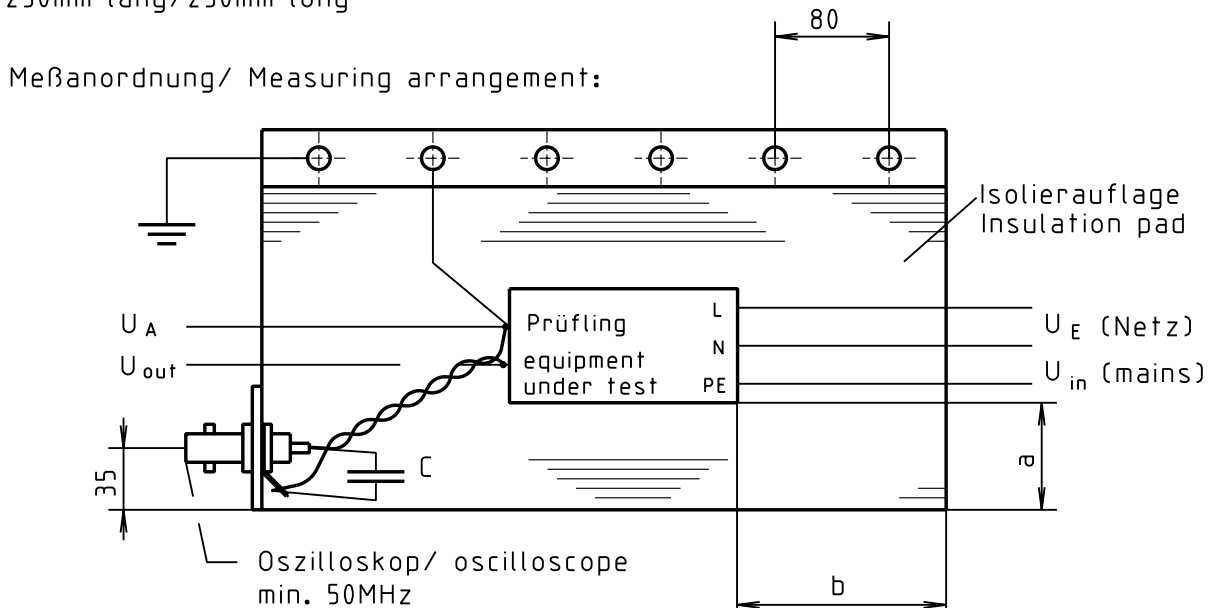

Abstand/ distance  
 a = 100mm  
 b = 100mm

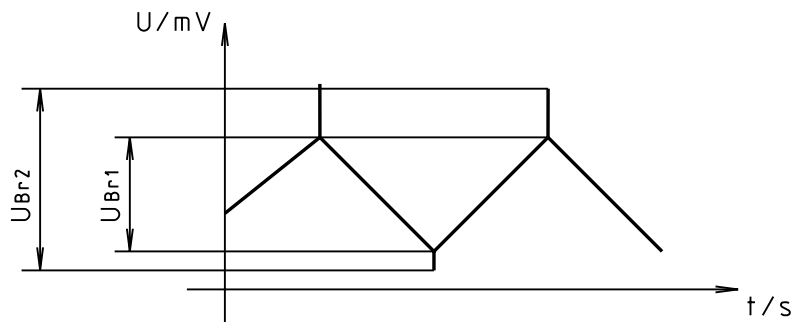

## 7.) Sicherheitsanleitung/ safety details:

Typ/ model	:	FW7362M/05
Nennwerten/ nominal rating	:	Eingang/ input: 100V~ - 240V~ 50 - 60Hz / 700mA
	:	Ausgang/ output: 5V DC / 4A
Trennung (prim.-sek.) Separation (prim.-sec.)	:	galvanisch, durch Optokoppler und Wandler galvanic, via optical coupler and transformer
Kriech- und Luftstrecken/ creepage distance and clearance	:	≥ 8mm
Hochspannungstest/ High-voltage test	:	≥ 4kV
Ableitstrom leakage current	:	Gemessen nach EN 60601-1 Abschnitt 19 $I_{\text{ableit}} \leq 10\mu\text{A}$ Measured acc. to IEC 60601-1 part 19 $I_{\text{leak}} \leq 10\mu\text{A}$
Anwendungsbereich Application range	:	medizinische, elektrische Geräte medical, electrical equipment



### Zusätzliche Norm/ additional Norm

DIN EN 60601-1: 1996 Klassifikation VDE 0750 Teil 1: 1996

EN 60601-1 : 1990 + A1: 1993 + A2: 1995

IEC 601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995

geprüfte Abschnitte/ tested clauses:

19; 21; 42; 57.3; 57.6; 57.9 und 57.10

Umgebungstemperatur :  
Ambient temperature range: 0°C - +40°C



8. EMV-Spezifikation / EMC-Specification nach EN60601-1-2 beinhaltet folgende Tests und Grenzwerte:

8.1 Funkentstört nach EN 55011, 55014, 55022/B und FCC 47 Teil 15  
 Noise-suppressed acc. to EN 55011, 55014, 55022/B and FCC 47 part 15

8.1.1 Grenzwerte für Oberschwingungsströme nach EN 61000-3-2  
 Harmonic current emissions acc. to EN 61000-3-2

8.1.2 Immunität gegen elektrostatische Entladung (ESD) nach EN 61000-4-2  
 Immunity to electrostatic discharge (ESD) acc. to EN 61000-4-2

Entladungsart Discharge characteristic	Prüfpegel Test level	Bewertungskriterium assessment criteria	
		UE /Uin 120Vac	UE /Uin 230Vac
Luftentladung Air discharge	±15kV ±15kV	B B	B B
Kontaktentladung Contact discharge	±8kV ±8kV	B B	B B
Indirekte Entladung Indirect discharge	±15kV ±15kV	B B	B B

8.1.3 Immunität gegen gestrahltes elektromagnetisches HF-Feld nach EN 61000-4-3  
 Immunity to radiated electromagnetic field acc. to EN 61000-4-3

Testparameter/ test characteristic: 80 - 1000 MHz; 80% AM (1kHz)

Prüfpegel Test level	Bewertungskriterium assessment criteria
10V/m	A

8.1.4 Immunität gegen schnelle elektrische Transienten (Burst) nach EN 61000-4-4  
 Immunity to fast electric transients (burst) acc. to EN 61000-4-4

Kopplung / coupling	Prüfpegel Test level	Bewertungskriterium assessment criteria	
		UE /Uin 120Vac	UE /Uin 230Vac
AC-Eingang AC-input	2kV 2kV	B B	B B
DC-Ausgang (Kapazitive Koppelzange) DC-output (capacitive coupling clamp)	2kV 2kV	B B	B B

8.1.5 Stoßspannungsfestigkeit (Surge) nach EN 61000-4-5  
 Surge capability acc. to EN 61000-4-5

Stoßspannung surge voltage	Bewertungskriterium assessment criteria	
	UE /U in 120Vac	UE /Uin 230Vac
2kV	B	B

8.1.6 Immunität gegen leitungsgebundene Störgrößen, induziert durch  
 hochfrequente Felder nach EN 61000-4-6  
 Immunity to conducted disturbances, induced by radio frequency  
 fields acc. to EN 61000-4-6

Testparameter/ test characteristic: 0,15 - 80 MHz; 80% AM (1kHz)

Prüfpegel Test level	Bewertungskriterium assessment criteria
10V	A

8.1.7 Immunität gegen Spannungsschwankungen, Spannungseinbrüche und Spannungskurzzeitunterbrechungen.  
 Immunity to voltage dips, short interruptions and voltage variations.

8.1.7.1 Test nach EN 61000-4-11  
 Test acc. to EN 61000-4-11

Test durchgeführt bei UE = 230Vac and 120 Vac  
 Test performed at U<sub>in</sub> = 230Vac and 120 Vac

Spannungseinbrüche / voltage dips

Prüfpegel Test level  % U <sub>N</sub>	Spannungseinbruch und Kurzzeitunterbrechungen Voltage dips and short interruptions % U <sub>N</sub>	Dauer des Spannungs- einbruches (in Halbschwingungen) duration time of voltage dips (in halfsine)	Testergebnis Test result	
			UE / U <sub>in</sub> 120Vac	UE / U <sub>in</sub> 230Vac
0	100	0,5	A	A
40	60	1	A	A
		5	B	A
		10	B	A
		25	B	A
		50	B	A

Spannungsschwankung / voltage variations

Prüfspannung Test level	Dauer zur Reduzierung der Spannung Duration to decrease the voltage	Dauer der reduzierten Spannung Duration of the decreased voltage	Dauer zur Erhöhung der Spannung Duration to increase the voltage	Testergebnis Test result UE / U <sub>in</sub>	
				120Vac	230Vac
40% U <sub>N</sub>	2s ±20%	1s ±20%	2s ±20%	B	A
0% U <sub>N</sub>	2s ±20%	1s ±20%	2s ±20%	B	B

8.1.7.2 Test parameter nach ETS 300 342-1  
 Test parameter acc. to ETS 300 342-1

Test durchgeführt bei  $U_E = 230\text{Vac}$  and  $120\text{ Vac}$   
 Test performed at  $U_{in} = 230\text{Vac}$  and  $120\text{ Vac}$

Prüfparameter Test parameter	Testergebnis Test result	
	UE /Uin 120Vac	UE /Uin 230Vac
Spannungsreduzierung 30% für 10ms Voltage reduction 30% for 10 ms	A A	A A
Spannungsreduzierung 60% für 100ms Voltage reduction 60% for 100ms	B B	A A
Spannungsreduzierung >95% für 5s Voltage reduction >95% for 5s	B B	B B

8.1.8 Bewertungskriterium  
 Assessment criteria

- (A) Bestimmungsgemäßes Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen.  
 Agreed operational behaviour within the specified limits.
- (B) Zeitlich begrenzte Minderung oder Ausfall der Funktion während des Tests ist erlaubt. Die Funktion wird vom Gerät nach dem Test selbstständig wieder hergestellt.  
 Time limited functional diminishment or malfunction during the tests is permitted. The function is self-reactivated by the unit following completion of the tests.
- (C) Ein Funktionsausfall ist erlaubt. Die Funktion kann durch erneutes Anlegen der Netzspannung oder durch Bedienelemente wieder hergestellt werden.  
 Malfunction is permitted. The function can be reactivated either by reconnection to the mains or by operator intervention.

## Produktbezogener Warnhinweis für FRIWO/CEAG-Produkte

Bitte Berücksichtigen Sie die chemotechnischen Eigenschaften der verwendeten Gehäuse- und Steckmaterialien!

Bewertung	ABS/ABS+PC/PC/PPE+PS
Gut beständig	Wasser, wässrige Salzlösungen, Waschlaugen, verdünnte Säuren und Alkalien
Bedingt beständig	Alkohole, alipatische Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette
Unbeständig	Konzentrierte Mineralsäuren, aromatische bzw. halogenierte Kohlenwasserstoffe, Ester, Ether, Ketone

## Product related warning notice for FRIWO/CEAG products

Please consider the chemotechnical properties of the housing and plug material used!

Valuation	ABS/ABS+PC/PC/PPE+PS
well resistant	water, aqueous saline solutions, sud, diluted acid and alkali
conditionally resistant	alcohol, aliphatics, oil and fat
not resistant	concentrated mineral acid, aromatic and halogenated hydrocarbon, ester, ether, ketone